



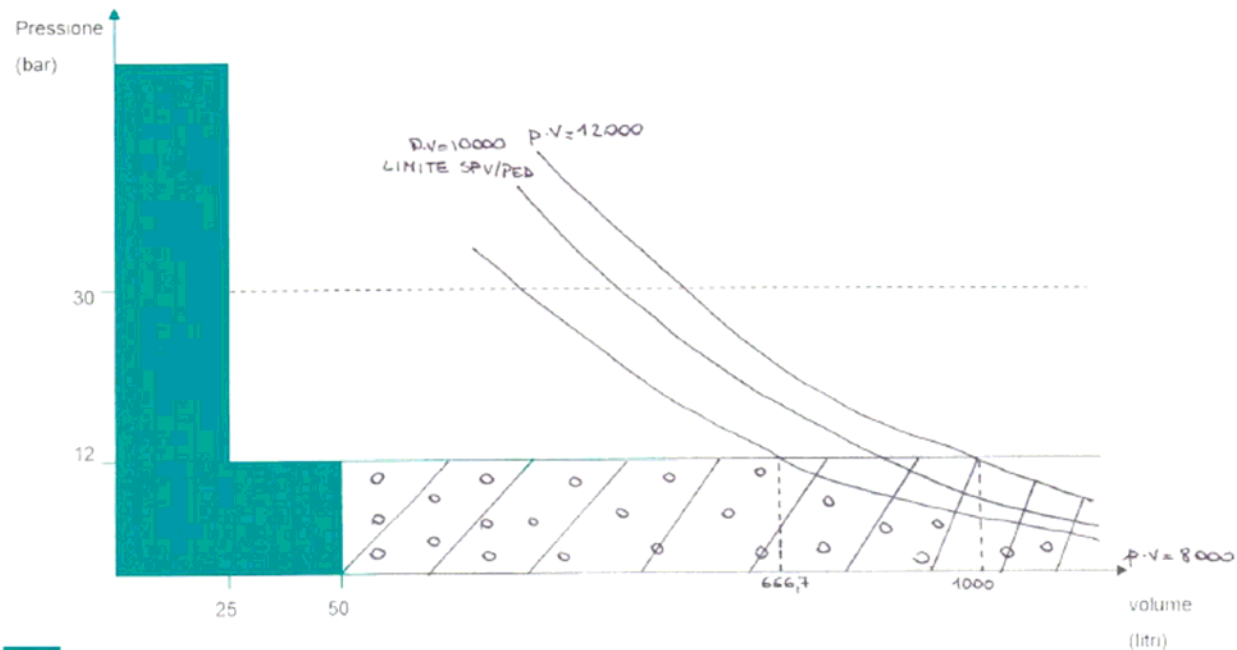


Riepilogo delle verifiche da effettuare

Il flow chart ed il grafico di seguito riportati, riepilogano all'utilizzatore di serbatoi in pressione il tipo di verifiche da realizzare a seconda delle caratteristiche dell' attrezzatura considerata (per installazioni effettuate dopo il 12 febbraio 2005).

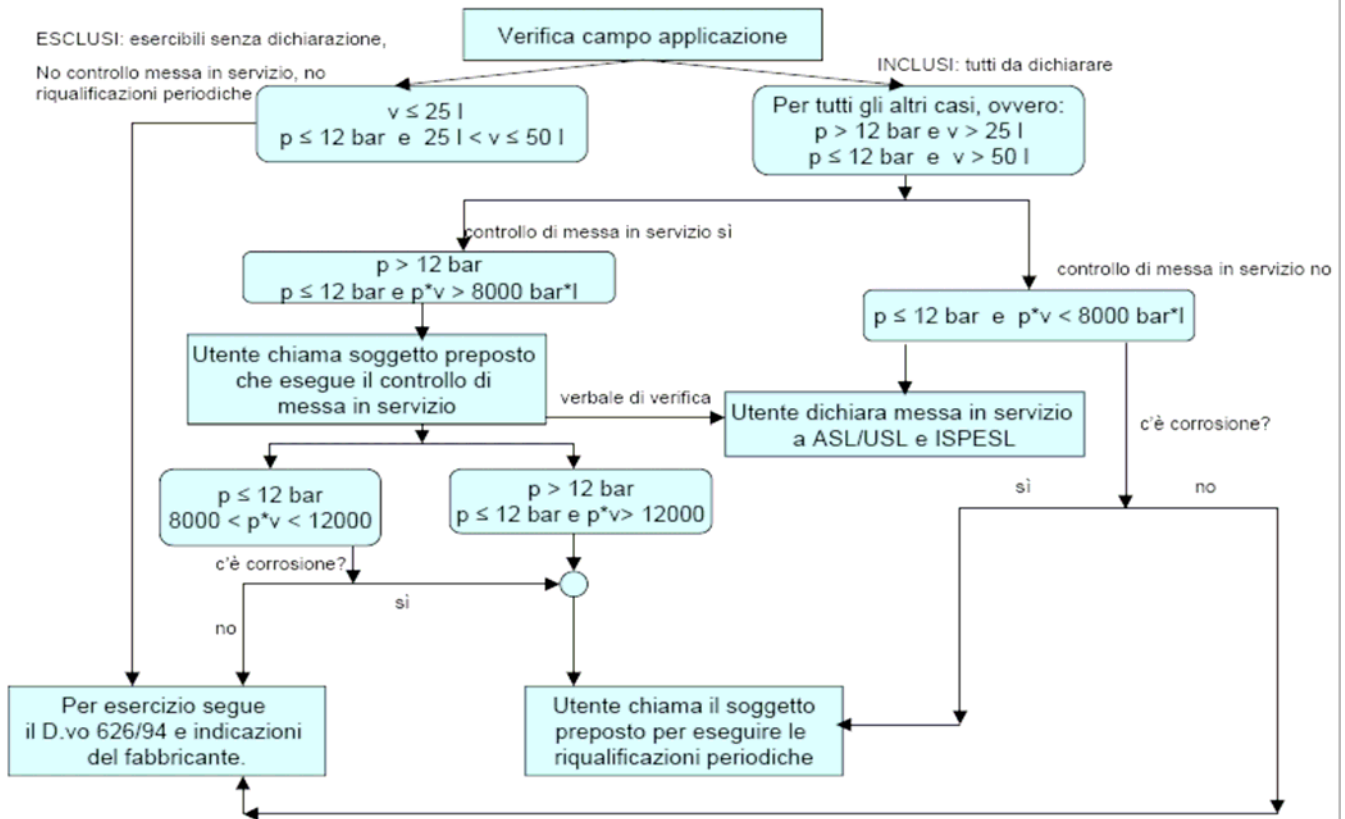

-  Esclusione da DM 329, no dichiarazione, no controllo messa in servizio, no riqualificazioni
-  No controllo messa in servizio
-  No riqualificazioni se non c'è corrosione